


布引山地東縁地断層帯（東部）を震源とする地震による強震動予測結果（概観）

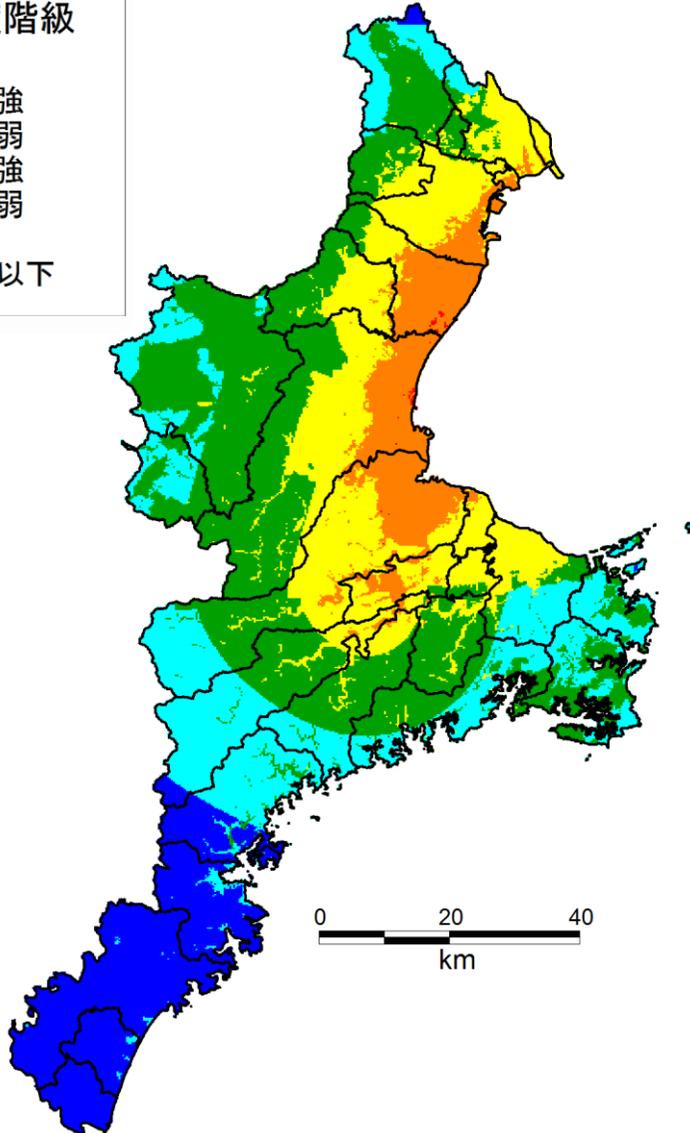

■北勢から中勢にかけての伊勢湾沿岸部を中心とした地域で、震度6強以上が想定されている。
 ■伊勢湾沿岸部の断層近傍のごく一部では、震度7が想定されている。

	布引山地東縁断層帯（東部）						
	3	4	5弱	5強	6弱	6強	7
面積 (k m ²)	0.00	831.17	1,154.30	1,991.49	1,236.28	558.48	5.59
面積割合 (%)	—	14.4%	20.0%	34.5%	21.4%	9.6%	0.1%

伊勢市における建物被害の想定結果【布引山地東縁断層帯(東部)】

全壊・焼失棟数(冬夕発災)				冬・深夜 夏・昼 冬・夕	
揺れ	液状化	急傾斜地帯	火災	出火	合計
約 800	約 1,200	約 40	約 20	—	約 2,000

伊勢市における人的被害の想定結果【布引山地東縁断層帯(東部)】

冬深夜発災					
	建物倒壊	建物倒壊 (うち屋内収容 物移動・転倒、 屋内落下物)	急傾斜地 崩壊等	火災	ブロック塀・ 自動販売機 の転倒、屋外 落下物
死者数	約 30	—	—	—	—
重傷者数	約 80	約 20	—	—	—
軽傷者数	約 900	約 80	—	—	—